

**RAFFPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

Rapportnr: 20220622011012 Datum onderzoek: 22/06/2022 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b


**ALGEMENE GEGEVENS**

Uw referentie:

Plaats van onderzoek: Hoog-Brabantlaan 26 bus 0, 8200 Sint-Andries (België)  
 Eig./Uitb./Beh.: Fons De Fleur - Grote Thems 80, 8490 Varsenare (België)  
 Uitvoerder: Thomas Debruyne - Leopold Debruynestraat 6, 8310 Sint-Kruis (België)  
 Bedrijf: Elektromas Ond nr : BE0817148388  
 Type lokalen: Wooneenheid  
 Doel onderzoek: 6.5 - Controlebezoek volgens AREI Boek 1 - KB 08/09/2019  
 Installatie van:  voor 1981  1981-2020  na 1-6-2020 Herkeuring op : 22/06/2047

**GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE METINGEN EN BEPROEVINGEN**

EAN:		Continuïteitsmeting:	OK
DNB:	Imewo	Diff. testknop:	OK
Nominale spanning:	3 X 230V	Diff. foutlus:	OK
Hoofdbeveiliging:	40A	Bescherming RA/OA:	OK
Voedingsleiding:	3 x 16 mm <sup>2</sup> VOB	staat vast elektrisch materieel:	OK
Elektrode type:	Pen	R isolatie:	11 MOhm
Aantal borden:	1	R aarde:	6.43 Ohm
Aantal stroombanen:	13	Schema's:	In bijlage
Waarde diff. inr:	300mA 40A - 30mA 40A		

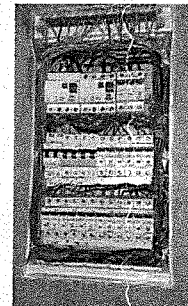

**TOELICHTING**

Volgens afdeling 8.2.1 - Afwijkingen oude huishoudelijke elektrische installaties < 1981

**INBREUKEN (I) / AFWIJKING (A) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)**

Groep	I/A/O/V	Omschrijving	Arei nr
1 Inbreuken	V	Geen inbreuken vastgesteld.	Vaststelling

**BESLUIT**

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI – Boek 1 – KB 08/09/2019. De ADS werd verzegeld door de agent-bezoeker en het ééndraadsschema en situatieplan zijn voor gezien getekend door de agent-bezoeker. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 22/06/2047 of voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

**RAADGEVINGEN**

Het verslag van de controle moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten. Wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens dit controlebezoek dient men binnen een termijn van hoogstens één jaar door hetzelfde erkend organisme een nieuw controlebezoek te doen verrichten. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.



Erkend controle organisme door FOD Economie  
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55  
Meulestraat 31 info@keurteam.be  
8730 Beernem www.keurteam.be  
Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge



526-INSP

---

**RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

---

Rapportnr: 20220622011012 Datum onderzoek: 22/06/2022 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

---

**CLAUSULE**

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek


Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.


Inspecteur: **Nathan De Kegel**

Datum vrijgave: 22/06/2022

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20220622011012 Datum onderzoek: 22/06/2022 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

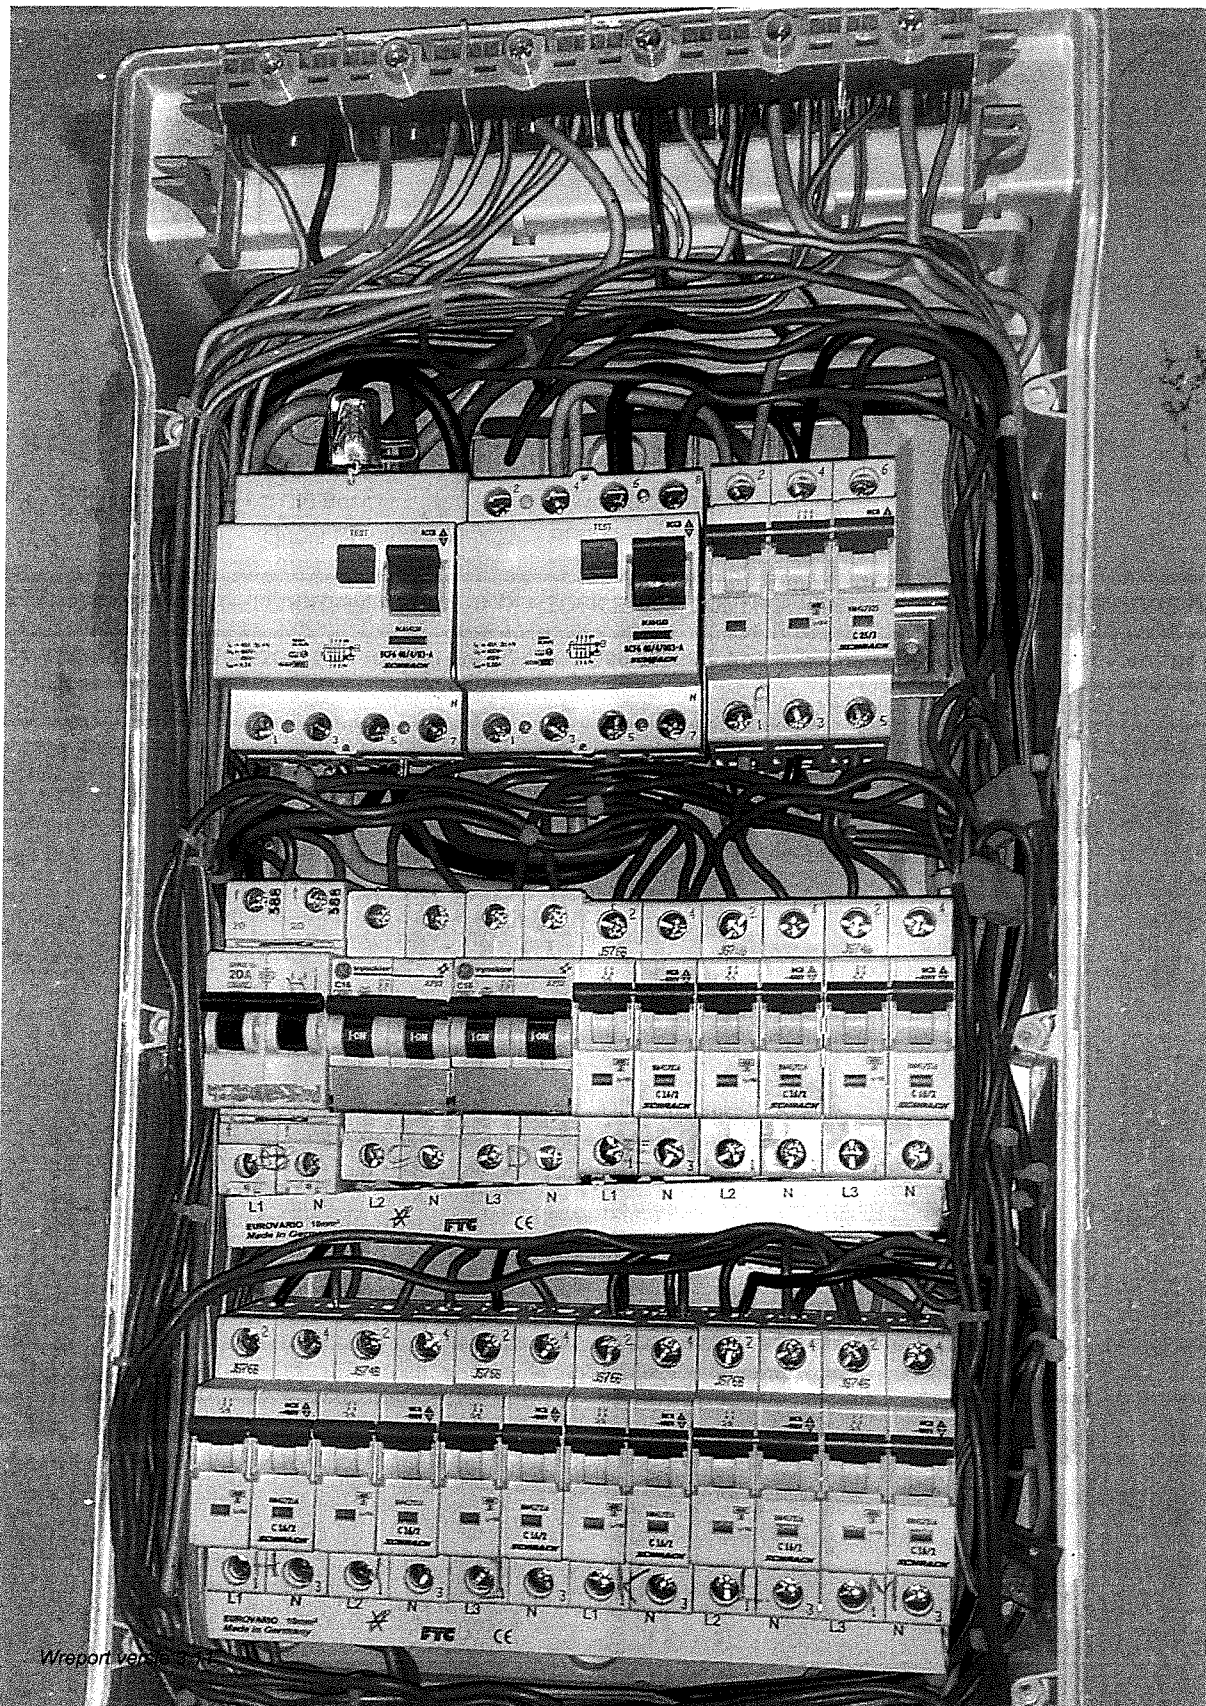

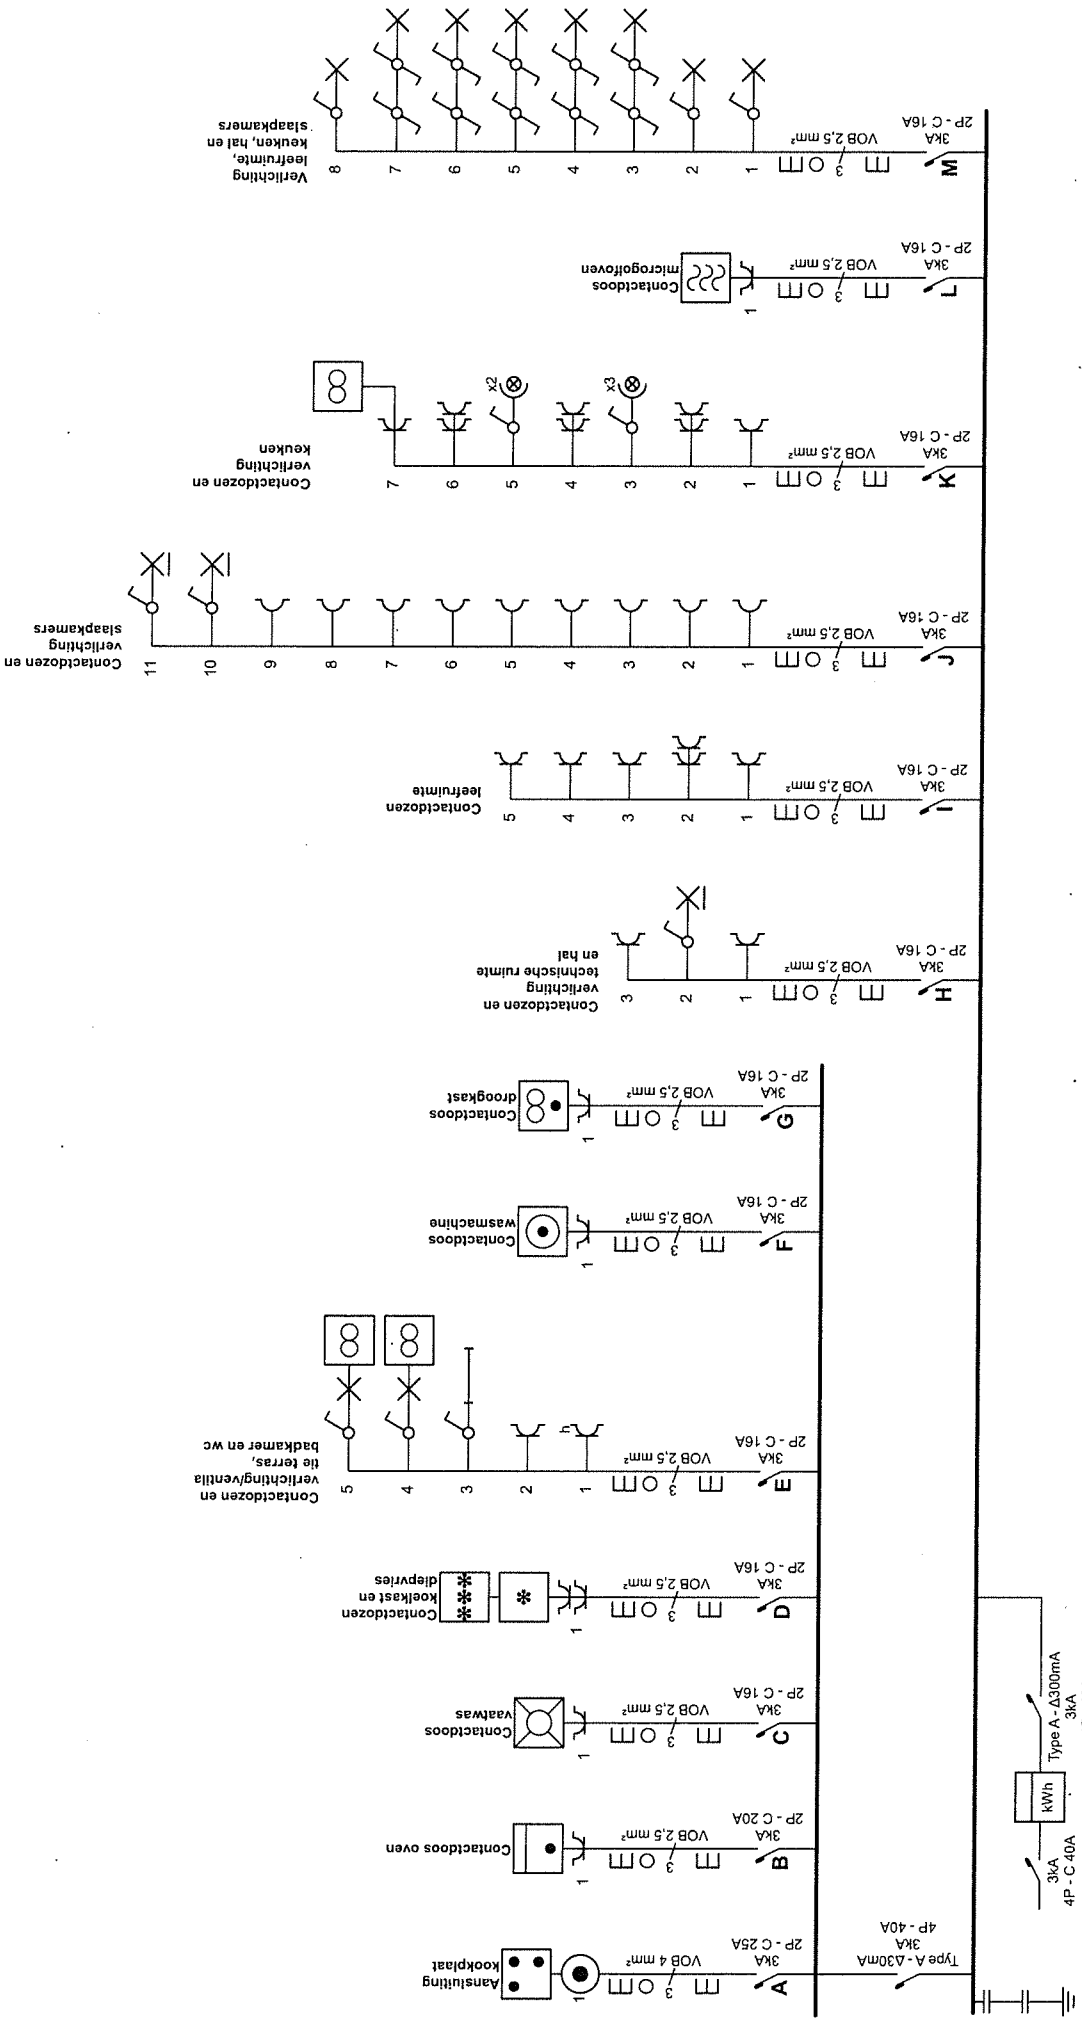


p. 1/4  
Eendraadschema  
Datum: 22/06/2022  
3 x 230V - 50Hz

**ELEKTROMAS**  
*Uw specialist in elektrotechniek!*  
 Thomas Debruyne  
 +32(0)468 22 59 67  
 info@elektromas.be  
 BE-0817.148.388  
 onderdelenshop.elektromas.net  
 L. Debruynestraat 6  
 8310 Sint-Kruis  
 www.elektromas.be

Plaats van de elektrische installatie  
 De Fleur Fons  
 Hoog-Brabantlaan 26  
 8200 Sint-Andries  
 Tel.: +32 477 23 13 54  
 e-mail: fons.defleur@telenet.be

Erkend Organisme  
**KEUR team**  
 Meulestraat 31  
 8730 Oedelem  
 Tel.: 050 68 55 55  
 e-mail: info@keurteam.be  
 www.KEURteam.be  
 info@KEURteam.be  
 22/06/2022

Schema's getekend door: Elektromas - BTW BE 0817.148.388

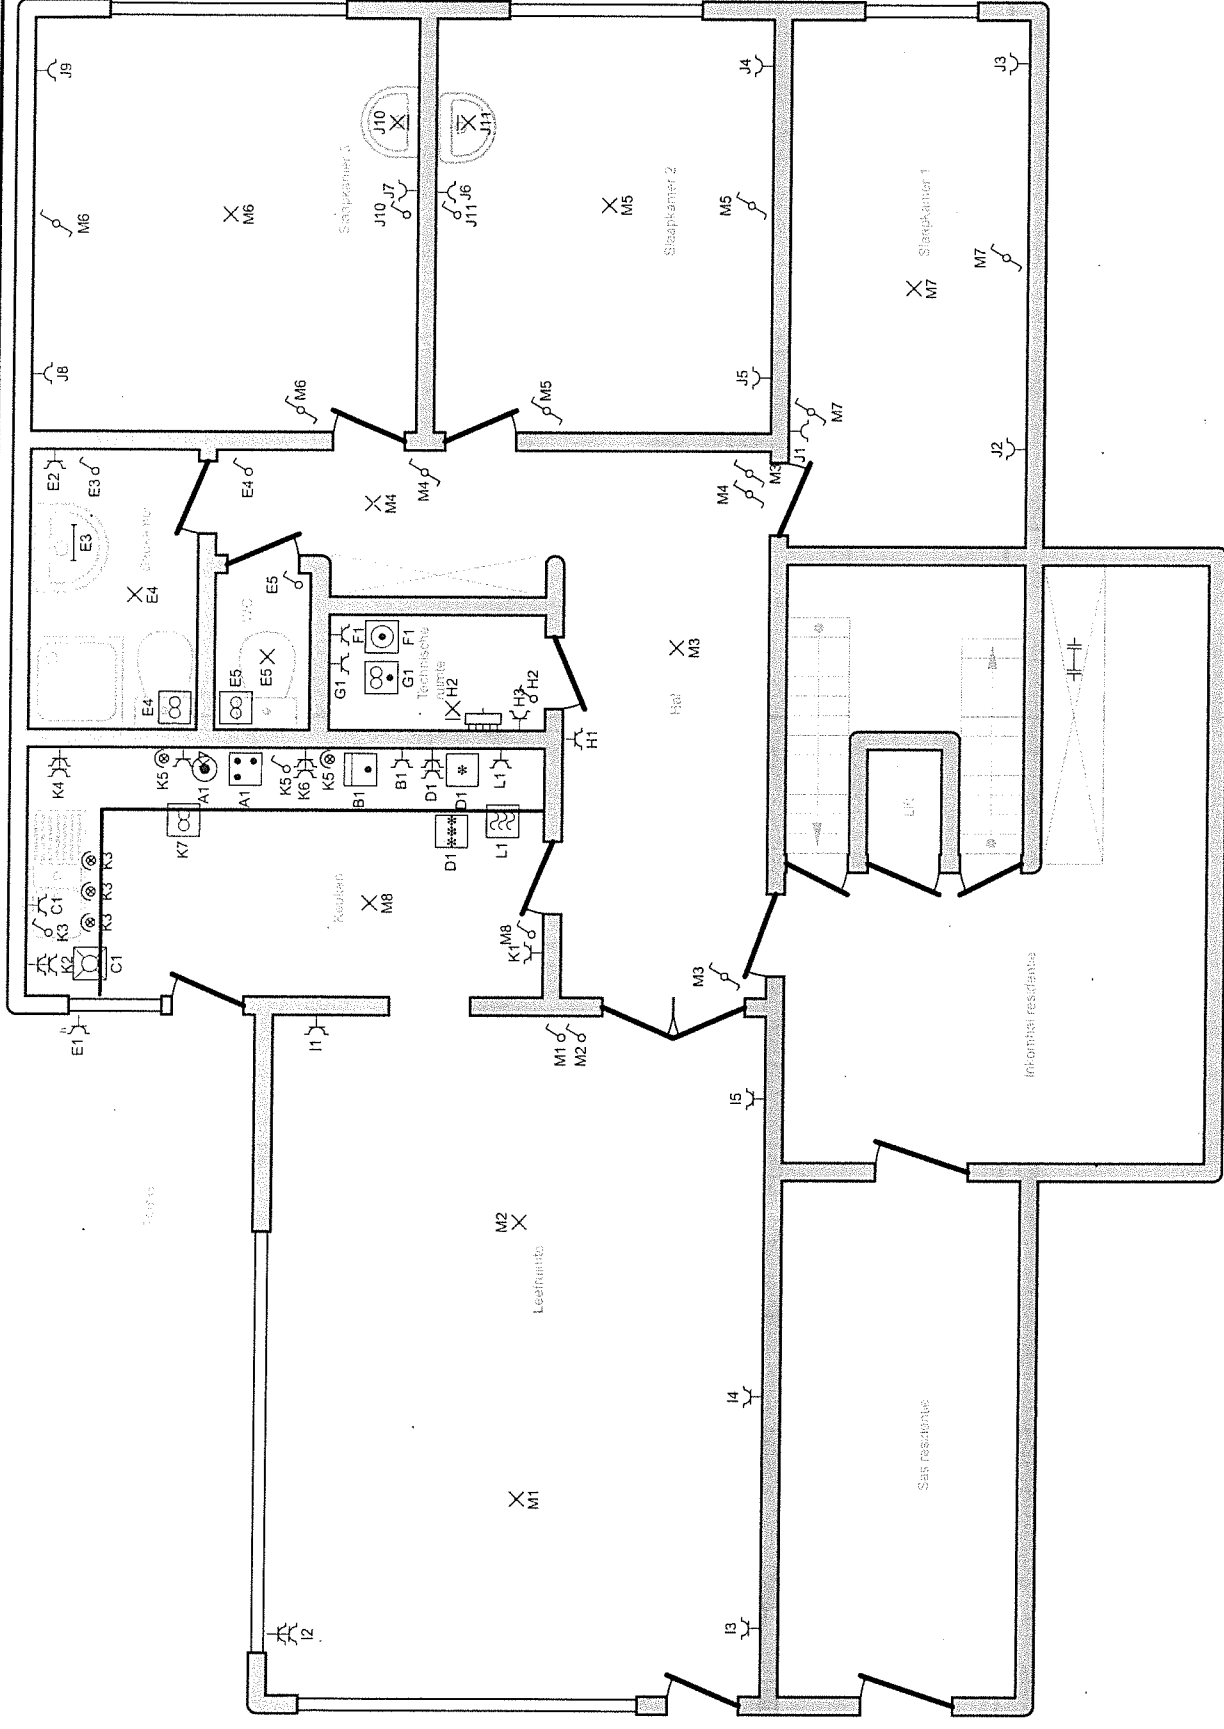

**Erkend Organisme**  
**KEURteam**  
 Meulestraat 31  
 8730 Oedelem  
 Tel.: 050 68 55 55  
 e-mail: info@keurteam.be



www.KEURteam.be  
 info@KEURteam.be

22/06/2022

**Plaats van de elektrische installatie**  
 De Fleur Fons  
 Hoog-Brabantlaan 26  
 8200 Sint-Andries  
 Tel.: +32 477 23 13 54  
 e-mail: fons.defleur@telenet.be

*[Handwritten signature]*

**ELEKTROMAS**  
*Uw specialist in elektrotechniek!*  
 Thomas Debruyne  
 +32(0)468 22 59 67  
 info@elektromas.be  
 BE-0817.148.388  
 onderdelenshop.elektromas.net

*[Handwritten signature]*

p. 2/4  
**Situatieschema**  
 Datum: 22/06/2022  
 3 x 230V - 50Hz

Schema's getekend door: Elektromas - BTW BE 0817.148.388

- A** Aansluiting kookplaat
- B** Contactdoos oven
- C** Contactdoos vaatwas
- D** Contactdozen koelkast en diepvries
- E** Contactdozen en verlichting/ventilatie terras, badkamer en wc
- F** Contactdoos wasmachine
- G** Contactdoos droogkast
- H** Contactdozen en verlichting technische ruimte en hal
- I** Contactdozen leefruimte
- J** Contactdozen en verlichting slaapkamers
- K** Contactdozen en verlichting keuken
- L** Contactdoos microgolfoven
- M** Verlichting leefruimte, keuken, hal en slaapkamers

**Erkend Organisme**  
 KEURteam  
 Meulestraat 31  
 8730 Oudelem  
 Tel.: 050 68 55 55  
 e-mail: info@keurteam.be

**Plaats van de elektrische installatie**  
 De Fleur Fons  
 Hoog-Brabantlaan 26  
 8200 Sint-Andries  
 Tel.: +32 477 23 13 54  
 e-mail: fons.defleur@telenet.be

**ELEKTRO/MAS**

*Uw specialist in elektrotechniek!*  
 Thomas Debruyne  
 +32(0)488 22 59 67  
 info@elektromas.be  
 BE-0817.148.388

L. Debruynestraat 6  
 8310 Sint-Kruis  
 www.elektromas.be  
 onderdelenshop.elektromas.net



p. 3/4  
 Lijst Kringen

Datum: 22/06/2022  
 3 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Elektromas - BTW BE 0817.148.388

	Aarding	1		Teller - kWh	1
	Aardingsstrip	2		Verdeelbord	1
	Aftak kast	1			
	Automaat - 3kA - 2P - C 16A	11		Verliesstroomschakelaar - Type A - Δ300mA - 3kA - 4P - 40A	1
	Automaat - 3kA - 2P - C 20A	1		Verliesstroomschakelaar - Type A - Δ30mA - 3kA - 4P - 40A	1
	Automaat - 3kA - 2P - C 25A	1			
	Automaat - 3kA - 4P - C 40A	1			
	Contactdoos - Half waterdicht - Kinderbescherming	1			
	Contactdoos - Kinderbescherming	24			
	Contactdoos - Kinderbescherming - Zonder aarding	9			
	Leiding - VOB 2,5 mm²	10			
	Leiding - VOB 4 mm²	3			
	Lichtpunt	1			
	Lichtpunt - Wandverlichting	11			
	Lichtpunt TL - 1 Buislamp	10			
	Schakelaar - Enkelpolig	5			
	Schakelaar wissel - Enkelpolig				
	Spot				

Erkend Organisme  
KEURteam  
Meulestraat 31  
8730 Oedelem  
Tel.: 050 68 55 55  
e-mail: info@keurteam.be

Plaats van de elektrische installatie  
De Fleur Fons  
Hoog-Brabantlaan 26  
8200 Sint-Andries  
Tel.: +32 477 23 13 54  
e-mail: fons.defleur@telenet.be

**ELEKTROMAS**  
*Uw specialist in elektrotechniek!*

Thomas Debruyne  
+32(0)468 22 59 67  
info@elektromas.be  
BE-0817.148.388

L. Debruynestraat 6  
8310 Sint-Kruis  
www.elektromas.be  
onderdelen@elektromas.net

*Debruyne*

p. 4/4  
Materiaallijst  
Datum: 22/06/2022  
3 x 230V ~ 50Hz