

100 Brussel
 Tel.: (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Telex: 23166
 AV Antwerpen : Tel.: (03) 221 86 11
 AV Brussel : Tel.: (02) 674 57 11
 AV Brugge : Tel.: (050) 36 88 10
 AV Charleroi : Tel.: (071) 34 49 80
 AV Gent : Tel.: (09) 244 77 11
 AV Hasselt :
 AV Kortrijk : Tel.: (011) 25 32 86
 AV Liège : Tel.: (056) 26 61 11
 AV Namur : Tel.: (04) 247 47 33
 AV Luxembourg : Tel.: (081) 25 51 00
 Tel.: (00-352) 481 85 81



Code PC Rest.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: Montier

BTW nr: 230007738893

of identiteitskaartnr: 230007738893

Stroomleverancier: Ele 1

Meter nr: _____ stand: _____

Wijze van meting: dag - tweevoudig - nachttarif -

VERSLAG nr: _____

Lid nr: _____

Ontvangstbewijs nr: _____

Installatie: Naam: Montier M

Adres: baak nr 108
Roeselare

Datum onderzoek: 29/05/00

Eigenaar of aangestelde: Tel: _____

Naam, Voornaam: Montier M

Adres: Roeselare

Aanvrager: _____

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI art. 86 87 88 95 ARAB T.R. Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC. Bescherming aansluiting: 400 A Type: _____

Omschrijving aansluiting: aanleiding van buis met Kabeltype: EXVB Doorsnede: 4 x 25 mm²

Voeding hoofdbord: x 101 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12

Type aardelektrode: pen Spreidingsweerstand: 4 Ohms Algemeen isolatieniveau: 10 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

- 2 id schema's
 - Opmerking: Boord niet geplaatst

PROCES-VERBAAL VAN HET
 GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op 31-05-2000

de aangestelde van de stroomverdelers
 naam: Decker
 handtekening: [Handtekening]

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)


Geen

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 29/05/2000 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijk wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

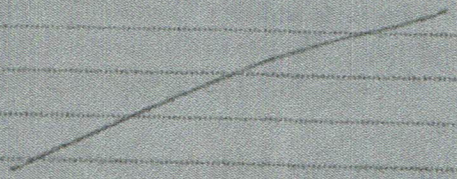

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.
 overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om bestaande inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Handtekening: _____
 Naam van de stroomverdelers: _____
 Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr, Handtekening